ť ¥ ㄱ

UHV-88kVA/22kV

ª ㄱ ' ㄱ ʒ ˋĒ˜

¬ ' v 13886160371

' 2026 8 12

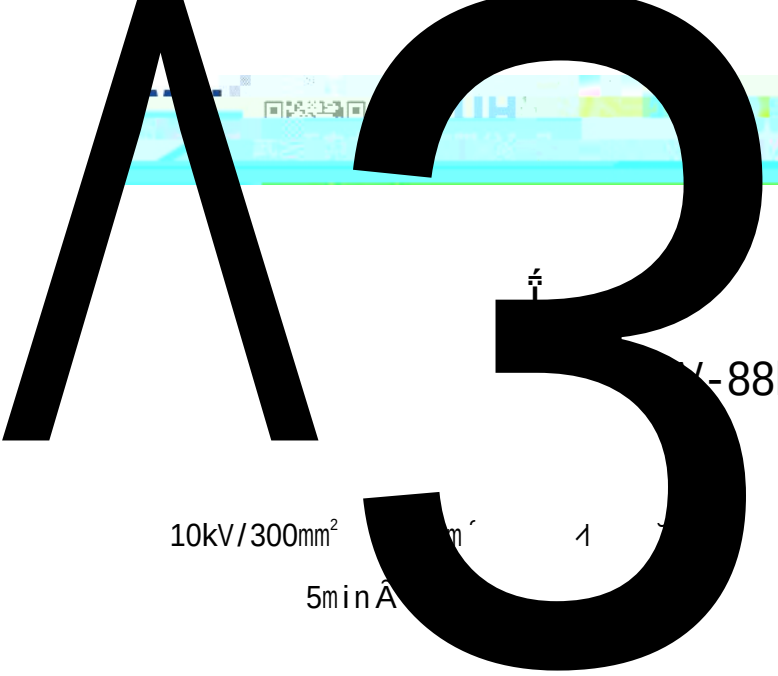

-88kVA/22kV

10kV/300㎜² m 1 Ů0.751uF 30-300Hz 1 22kV

5minÂ

	O			
1		UHV-6kW		1
2	: 1	UHV-6kVA/1.5kV/0.4kV		1
3	1	UHV-44kVA/22kV	* o	2
4	№1	UHV-F3000pF/30kV		1

w 7 1/Q Â

8 à ė r ⋮ Â ɣ Ţ ˇ ˇ ϖ w ∤ ė

w ĩ ∤ ϛ ˇ ғ ˇ 7 1/Ϙ ą ė r

⋮ ˇ ϖ ч 1/10-1/30 Â

9 à ˛ ₣ ∤ Â ˇ ˛ ₣ ∤ ĩ ˇ

ˇ ϖ ν ϵ Ɗρ Â

10 à H Âضɣ ˇ ϵ Ɗρ ˇ

∤ ˇ ϶ Й ч 1/Ϙ ĩ ∤ ϛ Ạ ∤

ˇ Ɗρ ϟ ϒ ϶ Ò ˇ ң ˇ Ь Ɗρ Ò Â ɣ

⌠ ˇ ĩ Ь ض H Â

11 à Ь ψ ₣ κ ν ∤ Â ϵ ü Ɗρ ˇ ϶ ˇ ð ˇ ∤ Ӟ ∤ ˇ

∤ ⊥ ˇ ғ ∤ 'P ˇ ض'P ⌠ ∤ ╠ ˇ

∤ ϖ ˇ ì ˇ ғ Ь ψ ₣ κ ν ∤ Â

1. ' 88kVA

2. ∤' 22kV

3. ' 4A

4. ' ν 1.5

5. ƀ ' 30-300Hz

6. ₣ '

7. ϵ ϶ ' Q ů 30(f=45Hz)

8. ĩ ' ₣ ∤ ĩ Ů 1%

9. ~ ' ϒ 220 ⁝ 380V ∤ˇ ч 50Hz

10. ƀ ' Й "Ң 60min' ∤ 1.1 Ò 1 №

11. ϒ' Й 60min U ϒ Ů 65K

12. Ḡ w ' ∤ à à ß Ƹ à ^ ~ Ḡ w

' · 20Ņ -55Ņ

14. ' Ů 90%RH

15. : Ů 3000

ч 88kVA№ н с ч 44kVA/22kV/2A/55H

' 10kV/300mm² 2km 1 Ů0.751uF 30-300Hz

1 22kV 5minÂ

ą н с L=55/2=27.5H

' f=1/2 ï ŚLC=1/(2 ¦ 3.14 ¦ Ś27.5 ¦ 0.751 ¦ 10^{-6})=35.02Hz

' I=2 ï fCU =2 ï ¦ 35.02 ¦ 0.751 ¦ 10^{-6} ¦ 22 ¦ 10^{3}=3.64A

Â

₪ / ₪	с ^ 44kVA/22kV н ~	: ĺ 1 с ₣	1 (kV)
10kV/300mm² 2km	ą с н	1.5kV	Ů22kV

(ŵ) ĺ UHV-6kW 1˜

1) ₣ ' 6kW

2) ƀ ' 220/380 ¤ 10%V 1

3) ₣ 1' 0~ 400V

4) ~ ' 15A

5) ₣ ' 15A

6) 1№ ' 0.01kV

7) 1 ' 1.5%

8) ' 30~ 300Hz

9) № ' Ů0.1Hz

10) ' 0.1%

11) ' Й 60min

12) ' Й 60min ¨Ḥс ð Ů65K

13) Ⴊ ' Ů50dB

14) ^ mm˜' 400 ¦ 280 ¦ 400

15) ' 10kg

(ю) : Ѓ ѓ ѕ UHV-6kVA/1.5kV/0.4kV 1ѓ

1) ' 6kVA

2) ~ ѓ' 0-400V

3) ₣ ѓ' 1.5kV

4) '

5) ^ mm~' 450 ¦ 330 ¦ 430

6) ' 45kg

(ﻫ) ѓ ѕ UHV-44kVA/22kV 2

1) ' 44kVA;

2) ѓ' 22kV

3) ' 2A

4) ' 55H/ ч

5) ج غ ' Q ů 30 (f=45Hz)

6) '

7) ^ ṗ mm~' 282 ¦ 435

8) ' 45kg

(ضم) № ѓ ѕ UHV-F3000pF/30kV 1

1) ѓ' 30kV

2) ѓ ' 3000pF

3) : ' tg ñ Ů 0.5%

4) № ѓ ' 1000' 1

5) ' ỵ 1.5

6) ^ ṗ mm~' 140 ¦ 500

7) ' 6kg

ѓ	O	ﻓﻤ ѓ Ї	ч β	
1	Ѓ	UHV-6kW	ѓ	1
2	: Ѓ ѓ ѕ	UHV-6kVA/1.5kV/0.4kV	ѓ	1
3	ѓ ѕ	UHV-44kVA/22kV	ѓ	2

4	№ ㄔ 宏	UHV-F3000pF/30kV		1
5	¥			1
6	₣ ㄟ ₱		м	1
7	ą й		м	1
8	℃ ₵		м	1
9	ㄏ		м	1

DL/T 596-2021 ê ʒ Ì
GB50150-2016 ê ´ ‰ Ì
GB10229-88 ê 宏 Ì
GB1094-2013 ê ʒ ΐ ㄔ 宏 Ì
GB1094.1-GB1094.6-96 ê Ì
GB2900 ê O Ì
GB/T16927.1~2-2013 ê ㄔ Ì
DL/T474.4-2018 ê ﺵ ↕ · ´ ㄔ Ì
DL/T1015 ê ﺵ ﻍ ´ ㄔ ㄔ ↕ Ì
GB/T311.1-2012 ê ㄔ ΐ Ь ₩ Ì
GB191-2008 ê´ Ũ ﻳ Ì
JB/T9641-1999 ê ΐ ㄔ 宏 Ì
GB/T19749-2016 ê ₩ 宏 ﻍ № ㄔ 宏 Ì
GB4793-1995 ê Л 宏 ŋ Ì
GB/T3859.2-2013 ê ㄟ r ΐ 宏 ↕ Ì
GB/T2423.8-2018 ê ℃ Ì
DL/T849.6-2016 ê ʒ Ғ Л 宏 ₫ 6 №' ㄔ Ì