# UHV-108kVA/54kV

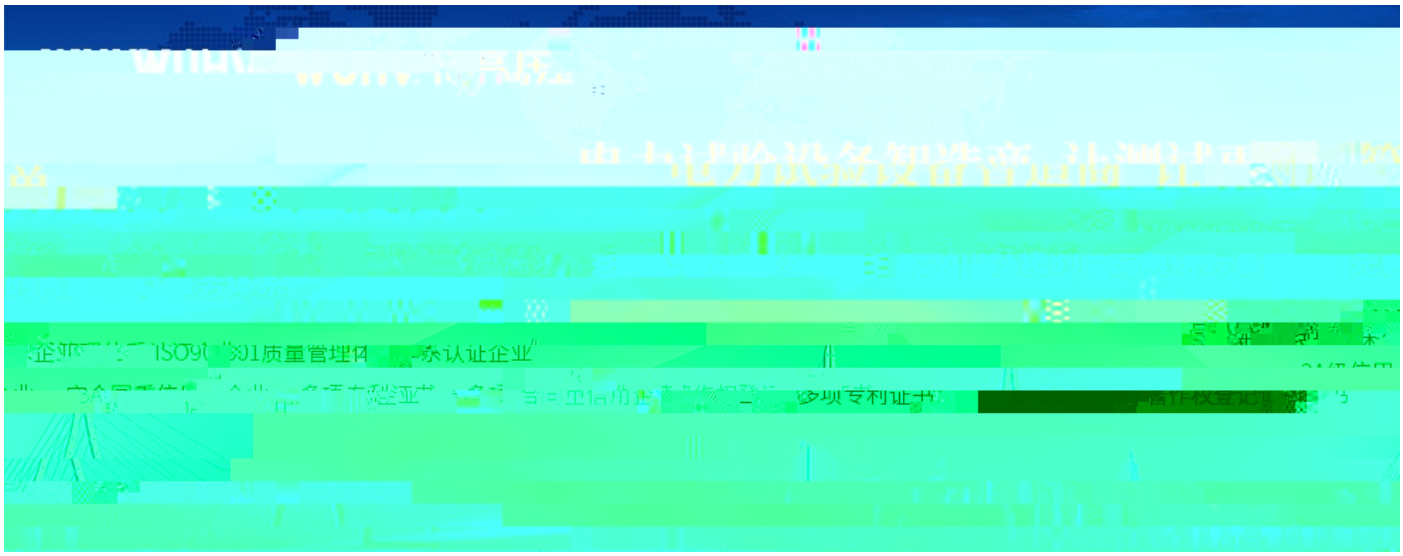

13886160371

2026 8 12

. . . . . 3
. . . . . 3
. . . . . 3
. . . . . 4
. . . . . 5
. . . . . 5
. . . . . 5
. . . . . 7
. . . . . 7

UHV-

6

7

8

1/10-1/30

9

10

10)

11) 60min

12) 60min ≤ 65K

13) ≤ 50dB

14) mm 400 × 280 × 400

15) 40kg

( ) : 1.5/3kV/0.4kV 1

5) ṿ 1.5

6) ṗ ㎜ 140 × 500

7) 6kg

| ᵐ | O | ﻓﻬﻢ ᵐ Ĩ | ۷ β | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ĩ | UHV-6kW | ≃ | 1 |
| 2 | : Ĩ ۱ ᄀ | UHV-6kVA/1.5/3kV/0.4kV | ≃ | 1 |
| 3 | ۱ ᄀ | UHV-27kVA/27kV | ≃ | 4 |
| 4 | № ۱ ᄀ | UHV-F2500pF/60kV | | 1 |
| 5 | | | | 1 |
| 6 | ₹ ۸ ᵽ | | | 1 |
| 7 | ą | | | 1 |
| 8 | ᄃ… | | | 1 |
| 9 | ۷ | | | 1 |

DL/T 596-2021 ʐ
GB50150-2016 ‰
GB10229-88 ᄀ
GB1094-2013 ʐ Ĩ ۱ ᄀ
GB1094.1-GB1094.6-96
GB2900 O
GB/T16927.1~2-2013 ۱
DL/T474.4-2018 ﺵﻲ ↕ ۱
DL/T1015 ﺵﻲ ﻍ ۱ ۱ ↕
GB/T311.1-2012 ۱ Ĩ …
GB191-2008 ´ Ũ ﻳﺤ
JB/T9641-1999 Ĩ ۱ ᄀ
GB/T19749-2016 … ᄀ ﻍ № ۱ ᄀ
GB4793-1995 ᄀ ŋ
GB/T3859.2-2013 ۷ ᵣ Ĩ ᄀ ↕
GB/T2423.8-2018 ᄃ
DL/T849.6-2016 ʐ ᄀ 6 № ۱