ť ¥ ⁄

UHV-135kVA/108kV

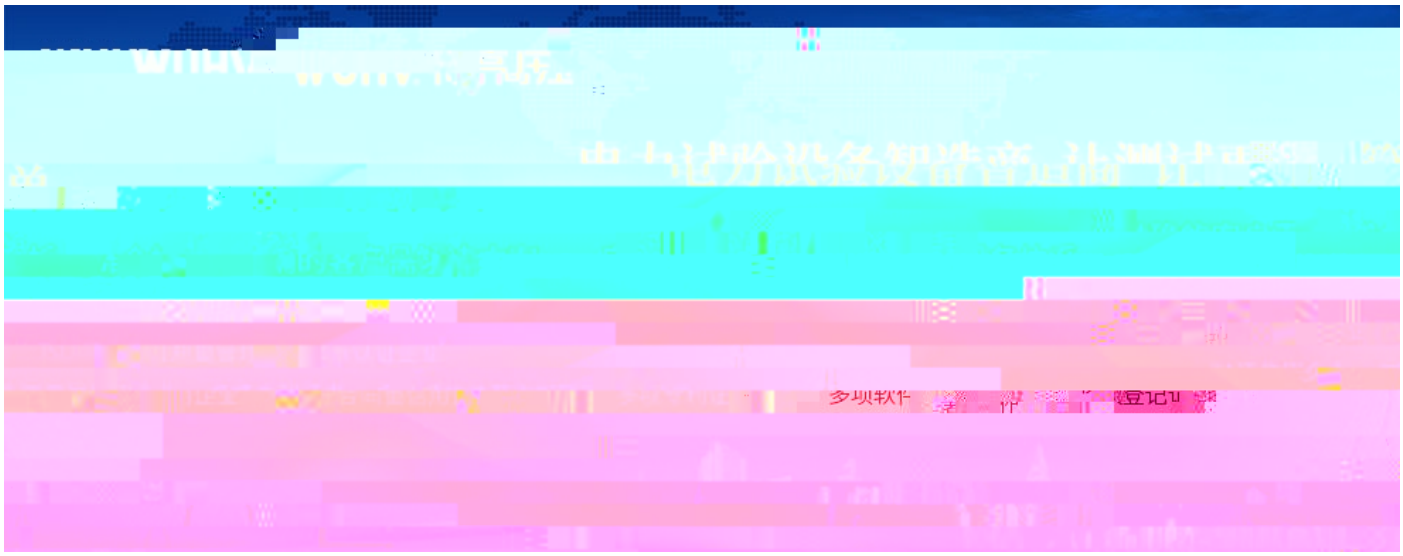

ª ⁄ ' ⁄ z Ê˜

¬ ' v 13886160371

' 2026 8 12

Ї Ў ∕

UHV-135kVA/108kV

1 à 10kV/300mm² 3km ´ ∕ ˘ Ů1.1265uF, 30-300Hz, ∕ 22kV, 5minÂ

2 à 10kV ˜ Ї ´ ∕ ˘ 30-300Hž ∕ Ь 42kV˘ 1minÂ

3 à 35kV/300mm² 1km ´ ∕ ˘ Ů0.1945uF˘ 30-300Hž ∕ 52kV˘ 60minÂ

4 à 35kV/31500kVA Ћ Ї ´ ∕ ˘ Ů0.02uF˘ 45-65Hž ∕ 68kV, 1minÂ

5 à 35kV ˜ ´ ∕ ˘ 30-300Hž ∕ Ь 95kV˘ 1minÂ

˜	O	˜	∕ β	
1	Ї	UHV-7.5kW	˜	1
2	: Ї ∕ ς	UHV-7.5kVA/1.5/3/6kV/0.4kV	˜	1
3	∕ ς	UHV-33.75kVA/27kV	˜	4
4	№ ∕ ς	UHV-F1000pF/110kV		1

UHV ↓ Ї Ў ∕ ˘ ˘ ą ς Ь ς ˘ ς ض ج ∕ ˘ غ ì w à r ˘ ض ج ṗ ⌠ ↻ غ ˘ ╠ ∕ غ Â

Ѐ˜ Ћ w ї ì '

1 à Ї ∕ à à β Ω¬ à ^ ~ Ḡ w ˘ ∕ Ḡ ỵ˜ ϒ ˘ ς Ḡ ¬ ђ Й ∕ ỵ˘ ϒ ∟ № Â

2 à ¢ ∕ ð ˘ Ḃ ɢ ش ą Â

3 à Ї ђ ' ŋ ¬ à ¬ à ¬ ¬ ㄱ ∕ ' Ḃ

Â

4 à Ũ ɣ ض ٧ ˘ ˜ ˆ ˘ Ḃ ≠ ɣ Â

5 à ˙ ˆ ץ ضي ﻍ ṗ ĸ ˘ h ˆ ץ ḥ ; à h Ӣ ˘

 ˘ Ḃ ą ↄ ϒ ⌠ Â

6 à DSP ˜ ˘ ˆ ⋮ w ɣ ٧ ˘ ¬ ´ ч¬ . Â

7 à ⋮ Â ɣ ≠ ڪ ɣ ج ºº ٧

ɣ ˘ ضي ѡ Ţ˘ ₇ ˪ Ţ w №˘ غج

w ₇ 1/Q Â

8 à ɣ r ⋮ Â ɣ Ţ˘ ˇ ↄ w ٧ ɣ

w ĩ ٧ ڪ˘ ғ˘ ₇ 1/ℚ ą ɣ r

⋮ ˘ ₩ ч 1/10-1/30 Â

9 à ˛ ₣ ٧ Â ˘ ˛ ₣ ٧ ĩ˘

˘ ↄ ν ج ⅅ ρ Â

10 à H Â ضي ɣ ˘ ج ⅅ ρ ˘

٧ ˘ غج Ӣ ч 1/ℚ ĩ ٧ ڪ Ạ ٧

˘ ⅅ ρ ; ٧ ₃ ٧ Ồ˘ ҥ ˘ Ь ⅅ ρ Ồ Â ɣ

⌠ ˘ ĭ Ь ض H Â

11 à Ь Ψ ₣ ĸ ν ٧ Â ج Ü ⅅ ρ ˘ غج ˇ Ð˘ ٧ Ӟ ٧ ˘

٧ ⊥ ˘ ғ ٧ 'P ˘ ض'P ⌠ ٧ ╠ ˘

٧ ₩ ˘ ĭ ˘ ғ Ь Ψ ₣ ĸ ν ٧ Â

1. ' 135kVA

2. ٧' 27kV' 54kV' 108kV

3. ' 5A' 2.5A' 1.25A

4. ' ν 1.5

5. Ъ ' 30-300Hz

6. ₣ '

7. ج غج ' Q ů 30(f=45Hz)

8. ĩ ' ₣ ٧ ĩ Ů 1%

9. ~ 380V Hz

Ô 1 №

ヿ' n U ヿ K

2. Ḡ w ' ~ Ḡ w

' · 20Ņ-55Ņ

14. ' Ů 90%RH

5.

ヾ ヶ ч 33.75kVA/27kV/1.25A/100Hヾ

V/300mm² ヽ Ů 1.1265uFヾ 30-300Hzヾ

kVヾ

ヶ kⱿ é ي

ɔ ʇʇo°o°ƐЯ S,ᴗCHɐbO,

ƨƆ+

ſ

10kV ˜ ĩ	ą ¥	3kV	Ů42kV
35kV/300㎜² 1㎞	ą ¥ ч	3kV	Ů52kV
35kV/31500kVA ĥ ĩ	ą ¥	6kV	Ů68kV
35kV ˜	ą ¥	6kV	Ů95kV

(ŵ) ĩ UHV-7.5kW 1˜

1) ₣ ' 7.5kW

2) ƀ ' 220/380¤10%V ч ~

3) ₣ ㄴ' 0~400V

4) ~ ' 18.75A

5) ₣ ' 18.75A

6) ㄴ№ ' 0.01kV

7) ㄴ ' 1.5%

8) ' 30~300Hz

9) № ' Ů0.1Hz

10) ' 0.1%

11) ' Й 60min

12) ㄱ' Й 60min ¨Ḥ Ð Ů65K

13) ك ' Ů50dB

14) ˆ ㎜˜' 400¦280¦400

15) ' 10kg

(ʜ) : ĩ ㄴ UHV-7.5kVA/1.5/3/6kV/0.4kV 1˜

1) ' 7.5kVA

2) ~ ㄴ' 0-400V

3) ₣ ㄴ' 1.5/3/6kV

4) '

5) ˆ ㎜˜' 450¦330¦430

6) ' 50kg

( ) ㄴ UHV-33.75kVA/27kV 4

1) ' 33.75kVA;

2) ㄴ' 27kV

3) ' 1.25A

4) ' 100H/ ٩

5) ج غ ' Q ů 30 (f=45Hz)

6) '

7) ^ ṗ mm~' 302 ¦ 435

8) ' 55kg

(ضه) №٩ ج UHV-F1000pF/110kV 1

1) ٩' 110kV

2) ٩ ' 1000pF

3) : ' tg ñ Ů 0.5%

4) № ٩ ' 1500ʼ 1

5) ' ṿ 1.5

6) ^ ṗ mm~' 140 ¦ 1000

7) ' 8kg

˜	O	فهم ˜ Ï	٩ β	
1	Ï	UHV-7.5kW	˜	1
2	: Ï ٩ ج	UHV-7.5kVA/1.5/3/6kV/0.4kV	˜	1
3	٩ ج	UHV-33.75kVA/27kV	˜	4
4	№٩ ج	UHV-F1000pF/110kV		1
5	¥			1
6	₹ ٨ ᵽ		м	1
7	ą й		м	1
8	°° ج„		м	1
9	٩		м	1

DL/T 596-2021 ê z Ì

GB50150-2016 ê ´ ‰ Ì

GB10229-88 ê ج Ì

GB1094-2013 ê z Ï ٩ ج Ì

GB1094.1-GB1094.6-96 ê Ì

GB2900 ê O Ì

GB/T16927.1~2-2013 ê ٩ Ì

DL/T474.4-2018 ê ش ↕ · ´ ٩ Ì

DL/T1015 ê ﺵﻲ غ´ ﺍ ﺍ ↕ Ì
GB/T311.1-2012 ê ﺍ Ï Ь ... Ì
GB191-2008 ê´ Ũ ﻱﺪ Ì
JB/T9641-1999 ê Ï ﺍ ﻕ Ì
GB/T19749-2016 ê ... ﻕ غ №ﺍ ﻕ Ì
GB4793-1995 ê ת ﻕ ŋ Ì
GB/T3859.2-2013 ê ﻝ r Ï ﻕ ↕ Ì
GB/T2423.8-2018 ê ﺫﺫ ﺝ Ì
DL/T849.6-2016 ê ʒ Ғ ת ﻕ ð 6 №' ﺍ Ì