

目 次

前言

目 次

冲击电压发生器应配备不同阻值的波头电阻和波尾电阻

7.3 出厂试验

由制造厂对生产的每一台产品进行检验。

7.4 验收试验

交接验收时由制造厂和用户共同对产品进行检验。

8 标识和随行文件

8.1 标识

产品应设置标识在明显位置，标识应牢固不易脱落，铭牌标识以下内容：

- a) 产品名称、型号；
- b) 产品标准号；
- c) 制造商名称；

装，防止受潮及损坏。

9.2 防护

户外固定式冲击电压发生器外壳的防水防尘安全防护等级不应低于 IP53。


户外移动式冲击电压发生器外壳的防水防尘安全防护由制造厂家与用户协商。




附录 B
(资料性附录)
冲击电压波形

冲击电压主波波形的示意图

冲击电压主波波形的示意图

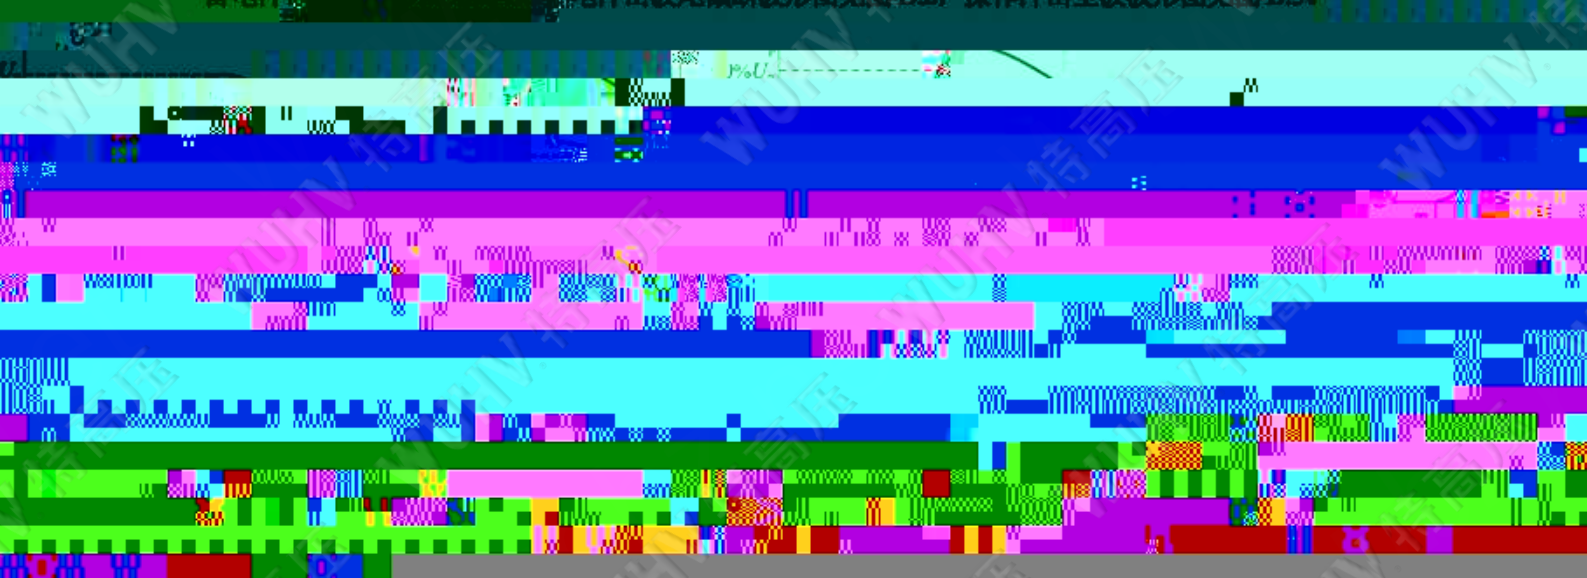

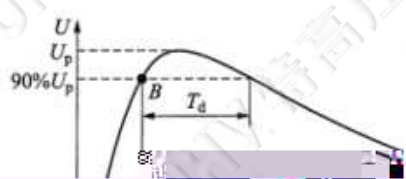

DL/T 848.5—2019

代替 DL/T 848.5—2004