

General

equipment

Part 4: Ultra low frequency high voltage generator

2024-12-25发布

2025-06-25实施

国家能源局 发布

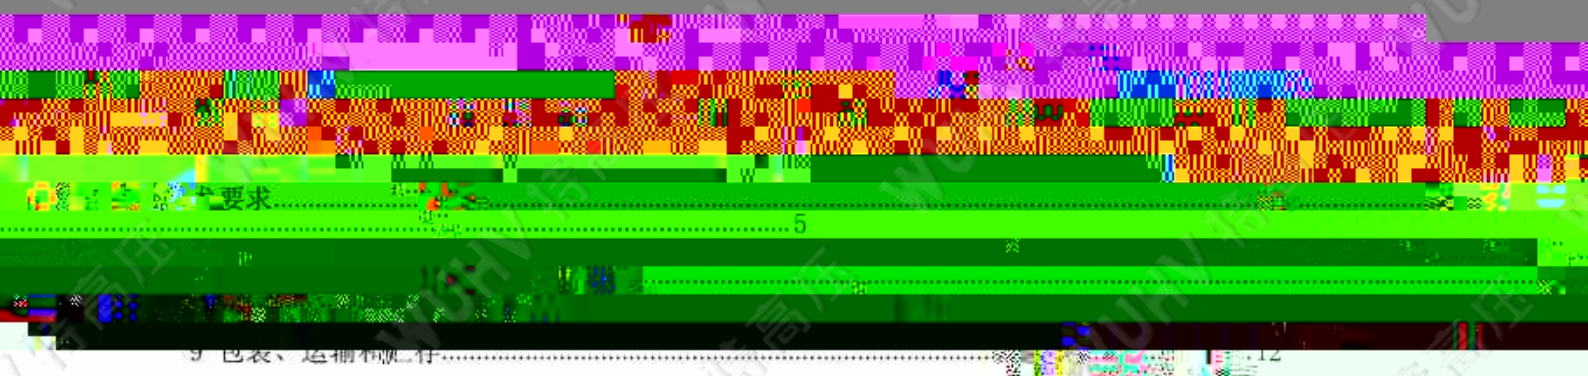




图1 发生器示意图


5 技术要求

5.1 工作条件

发生器工作条件要求如下：

——环境温度：-10℃~+40℃；

试验接线如图5所示，调整放电球隙，当发生放电时，发生放电后立即停止并切断高压输出，被检发生器无损坏，结果应符合5.4.2的要求。

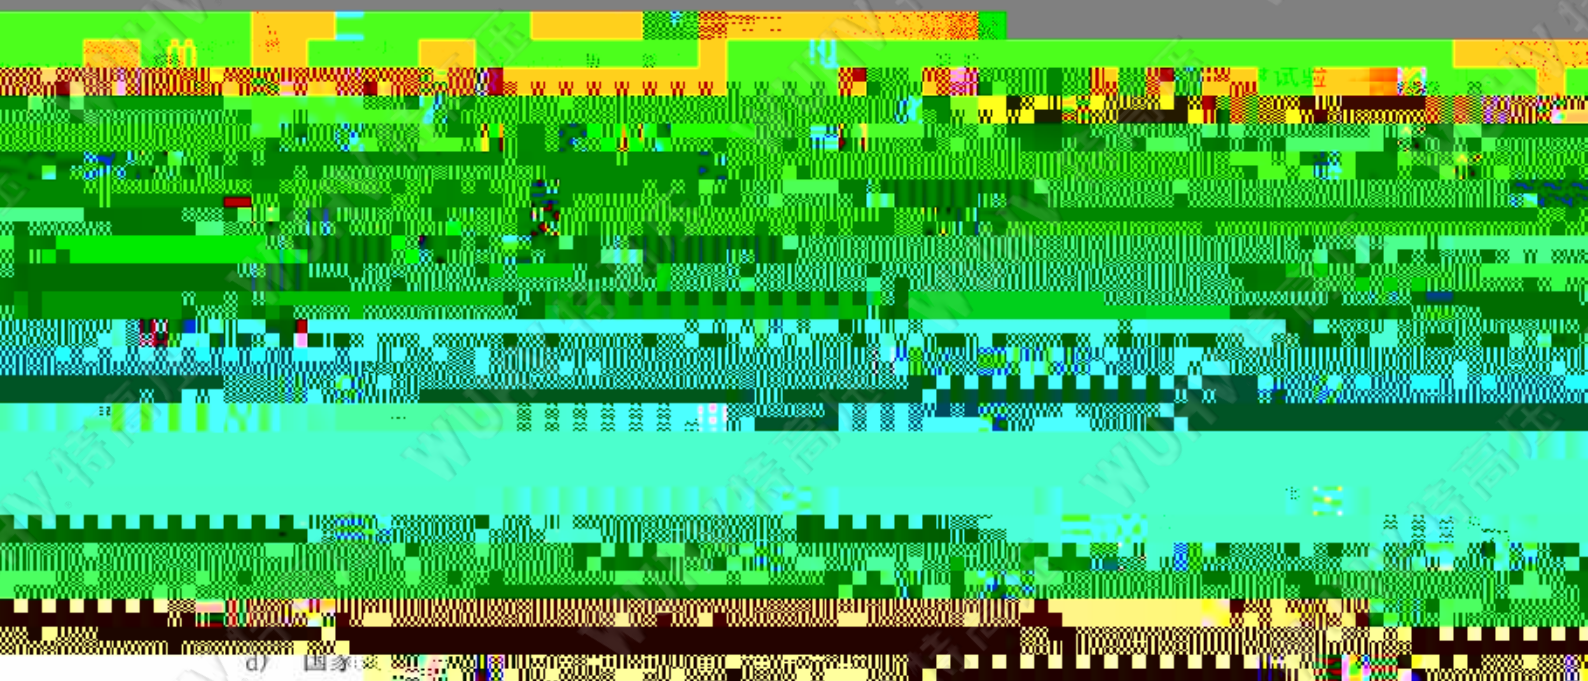

d) 国家: 88

7.1.3 出厂检验

制造厂对生产的每一台产品出厂进行的检验。

应适合于陆运、空运、水运（海运），运输装卸按包装箱上的标志。

包装完好的发生器应符合GB/T 6587规定的贮存要求，长期不用的发生器应保留原包装，在相对湿度不大于90%的库房内贮存，室内无酸、碱、盐及腐蚀性、爆炸性气体和灰尘以及雨、雪的伤害。