ICS 27.100
CCS F 2

DL

DL/ —2023

附个8岁腻社

引　言

DL/T 1476—2015作为电力安全工器具预防性试验重要的参考文件，对电力安全工器具预防性试验的开[illegible]了积极的指导。

表36 检修平台试验项目、周期和要求

试验项目	试验周期	试验要求	
		试验静负荷 N	持续时间 min
平台/悬挂装置强度试验	1年	1960	5
踏档强度试验		980	

5.4.7.3 试验方法

按DL/T 1209.2的规定进行

6 试验报告和合格证

6.1 试验报告

试验报告内容应清晰、准确，方便报告使用人阅读和理解，至少包含以下信息：

a) 产品名称、号规格和编号；
b) 试验标准外观检查、试验项目和结果结论；
c) 试验日[redacted]应日期；
[redacted]

[redacted]下信息：

附 录 A
（规范性）
海 拔 校 正

海拔超过1000m 时，海拔校正因数k 如 图A.I 所示。

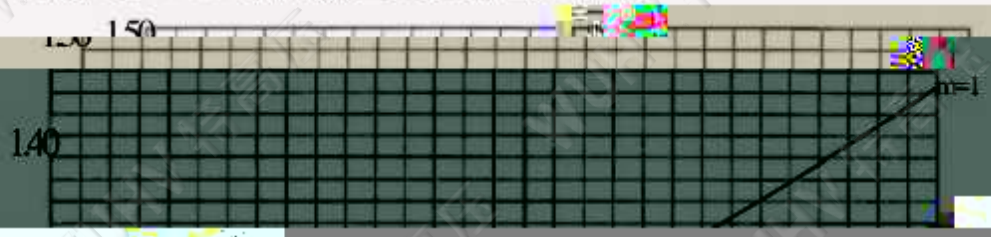

单位为mm

图 B.1 安全阀冲击吸收

附 录 C
（资料性）
机械试验示意图

C.1 安全带静负荷试验示意图见图C.1。

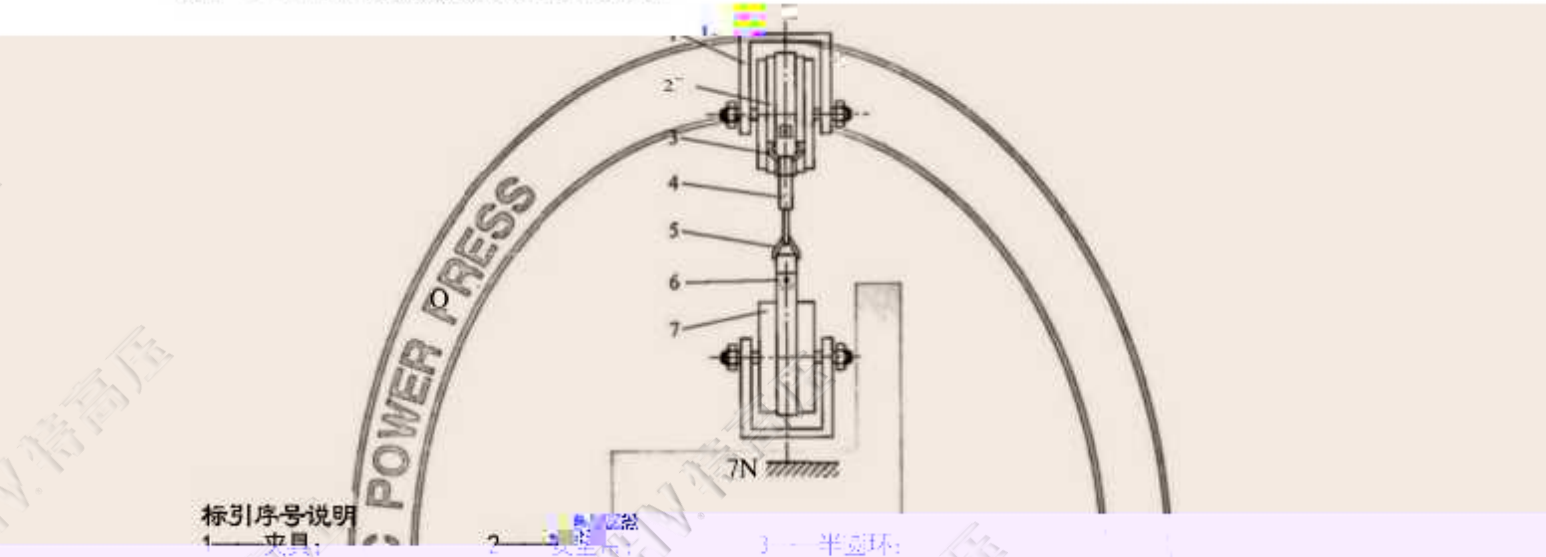

标引序号说明：
1——夹具；
2——[illegible]；
3——半圆环；
4——绳；
5——三角环；
6——带、绳；
7——轮轴。

图 C.1 安全带静负荷试验示意图

C.3 围杆作业安全带整体静负荷试验示意图见图C.3。

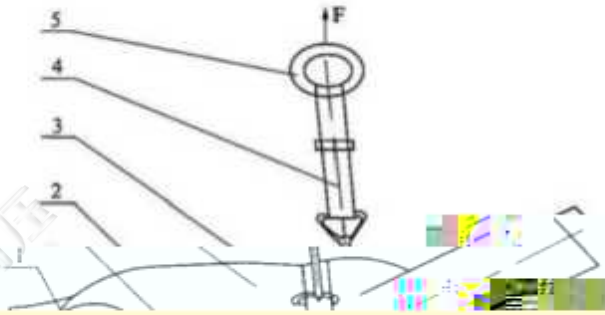

C.4 围杆作业安全带连接件静负荷试验示意图见图C.4。

C.5 连接器静负荷试验示意图见图C.5。

图C.5 连接器静负荷试验示意图

C.6 [illegible]示意图

C.7 [illegible]

C.8 [illegible]

C.9 [illegible]

C.10 [illegible]

C.11 [illegible]

C.12 [illegible]

C.13 [illegible]

C.14 [illegible]

C.15 [illegible]

C.16 [illegible]

C.17 [illegible]

C.18 [illegible]

C.19 [illegible]

C.20 [illegible]

C.21 [illegible]

C.22 [illegible]

C.23 [illegible]

C.24 [illegible]

C.25 [illegible]

C.26 [illegible]

标引序号说明：

1——固定结构；　　2——刚性导轨；　　3——固定支架；

4——自锁器；　　5——连接绳。

C.11 登高板静负荷试验示意图见图C.11。

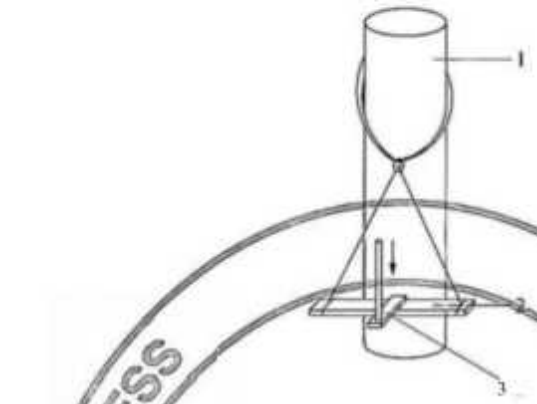

标引序号说明：

1——模拟电杆；　　2——登高板；　　3——压板。

图 C.11 登高板静负荷试验示意图

C.12 硬梯踏棒静弯试验示意图见图C.12。

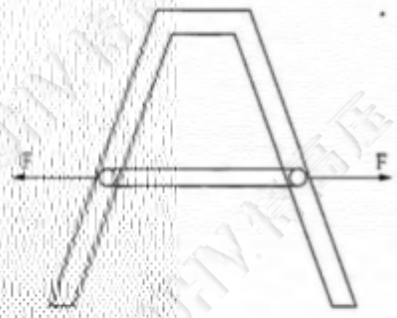

图C.14 人字梯跨张装置强度试验示意图

D.4 绝缘置试

D.7 辅助型绝缘垫工频耐压及泄漏电流试验接线图见图D.7

参 考 文 献

[1]GB 2811 头部防护安全帽

[2]GB/T 2812 安全帽测试方法

[3] GB 6095 坠落防护安全带

[4] 带电作业用遮蔽罩

[6]GB/T 13035 带电作业用绝缘绳索

[7]GB/T 17622 带电作业用绝缘手套