

ICS 29.020

K 60

备案号: 61616-2018

DL



WUHV.特高压

WUHV.特高压

WUHV.特高压

WUHV.特高压

WUHV.特高压

WUHV.特高压

WUHV.特高压

WUHV.特高压

WUHV.特高压

7 安全防护用具

7.1 绝缘手套

7.1.1 外观及尺寸

试验周期：6个月。

外观及尺寸检查。绝缘手套在试验前应检查其外观，检查其外观时应注意其外观性能。



WUHV 特®

试验项目：交流耐压试验。

9.7.2.2 要求

交流耐压试验应按 GB 1983—2002 中 5.2.2 条规定进行。试验电压应施加在试品的全部主绝缘上，试验电压的波形应为标准正弦波。试验电压的峰值应在试验电压有效值的 1.1 倍以内。试验电压的峰值应在试验电压有效值的 1.1 倍以内。试验电压的峰值应在试验电压有效值的 1.1 倍以内。

附录 A
(规范性附录)

预防性试验合格标志式样及要求

预防性试验合格标志式样及要求见图 A.1。



注：长度单位为 mm。

图 A.1 预防性试验合格标志式样及要求

附录 B
(资料性附录)

由气

绝缘滑车电气试验布置图见图 B.2。





DL/T 976 — 2017

绝缘平台电气试验布置见图 B.4。



绝缘袖套耐压试验布置（直置水电极方式）见图 B.6。


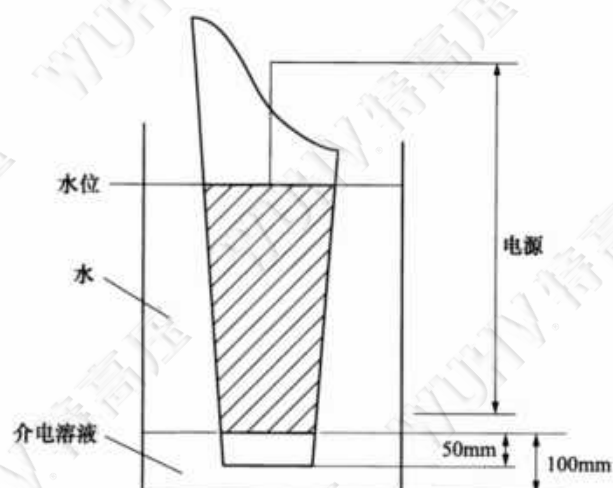


图 B.6 绝缘袖套耐压试验布置（直置水电极方式）

绝缘服内电极布置示意图 B.7。




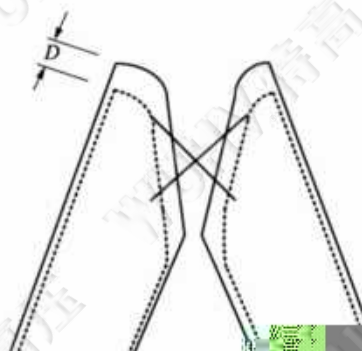

绝缘鞋电气试验接线图见图 B.8。




绝缘毯（垫）交流耐压试验接线图见图 B.10。

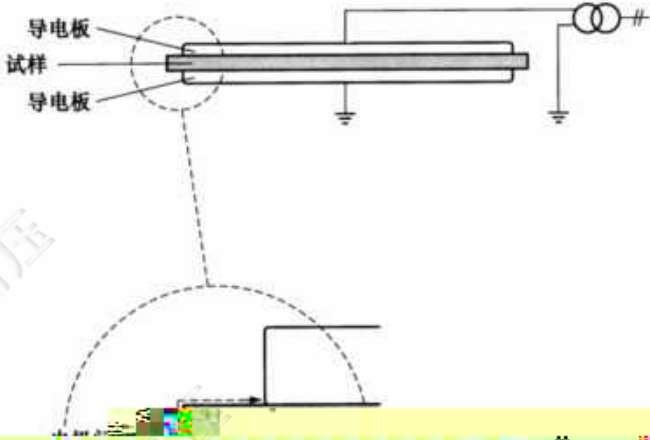







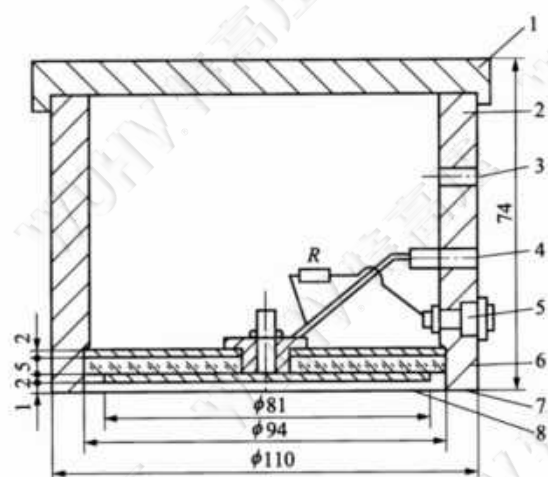




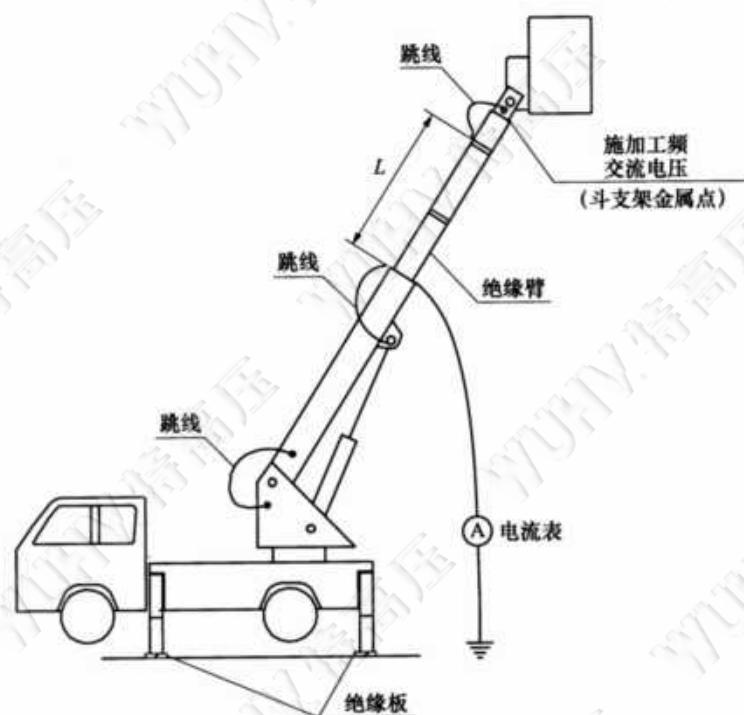

c) 伸缩式斗臂车整车泄漏电流试验

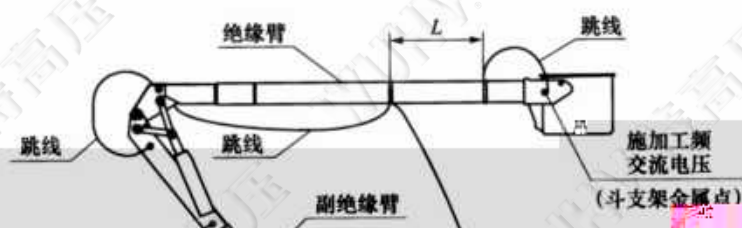


水冲洗工具泄漏电流试验布置见图 B.15。

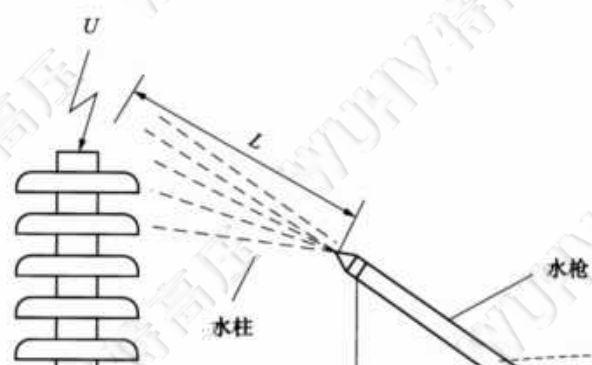


附录 C
(资料性附录)
机械试验方法

操作杆的弯曲试验布置见图 C.1。

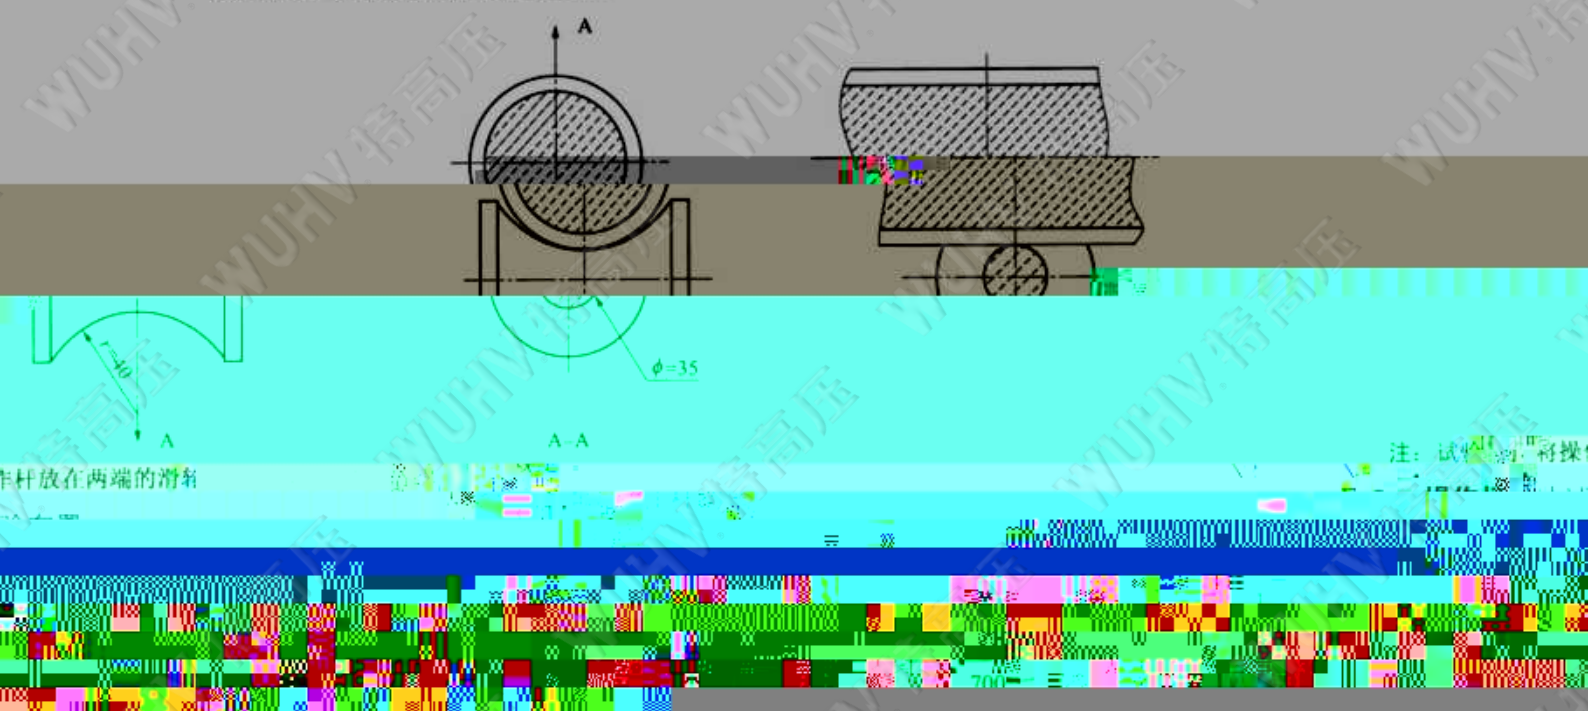


拉（吊）杆的埋置位置见图 C.3。



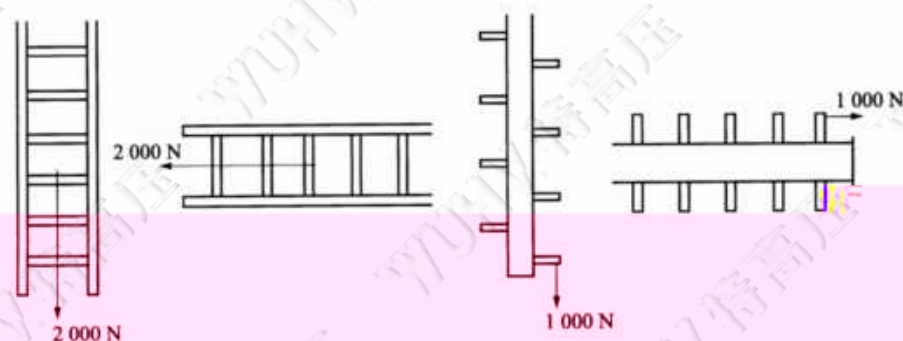

b) 横担强度试验布置

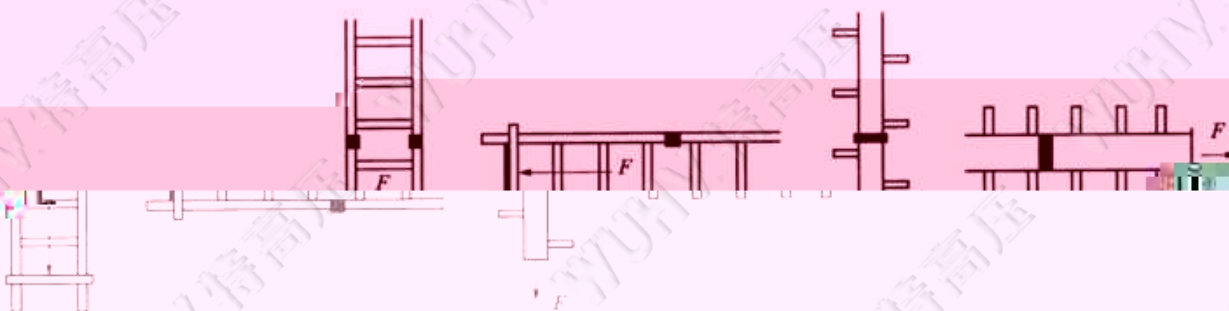

c) 连接装置强度试验布置



F=4000N

