2011-01-14 发布　　2011-07-01 实施

中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局
中国国家标准化管理委员会　发布

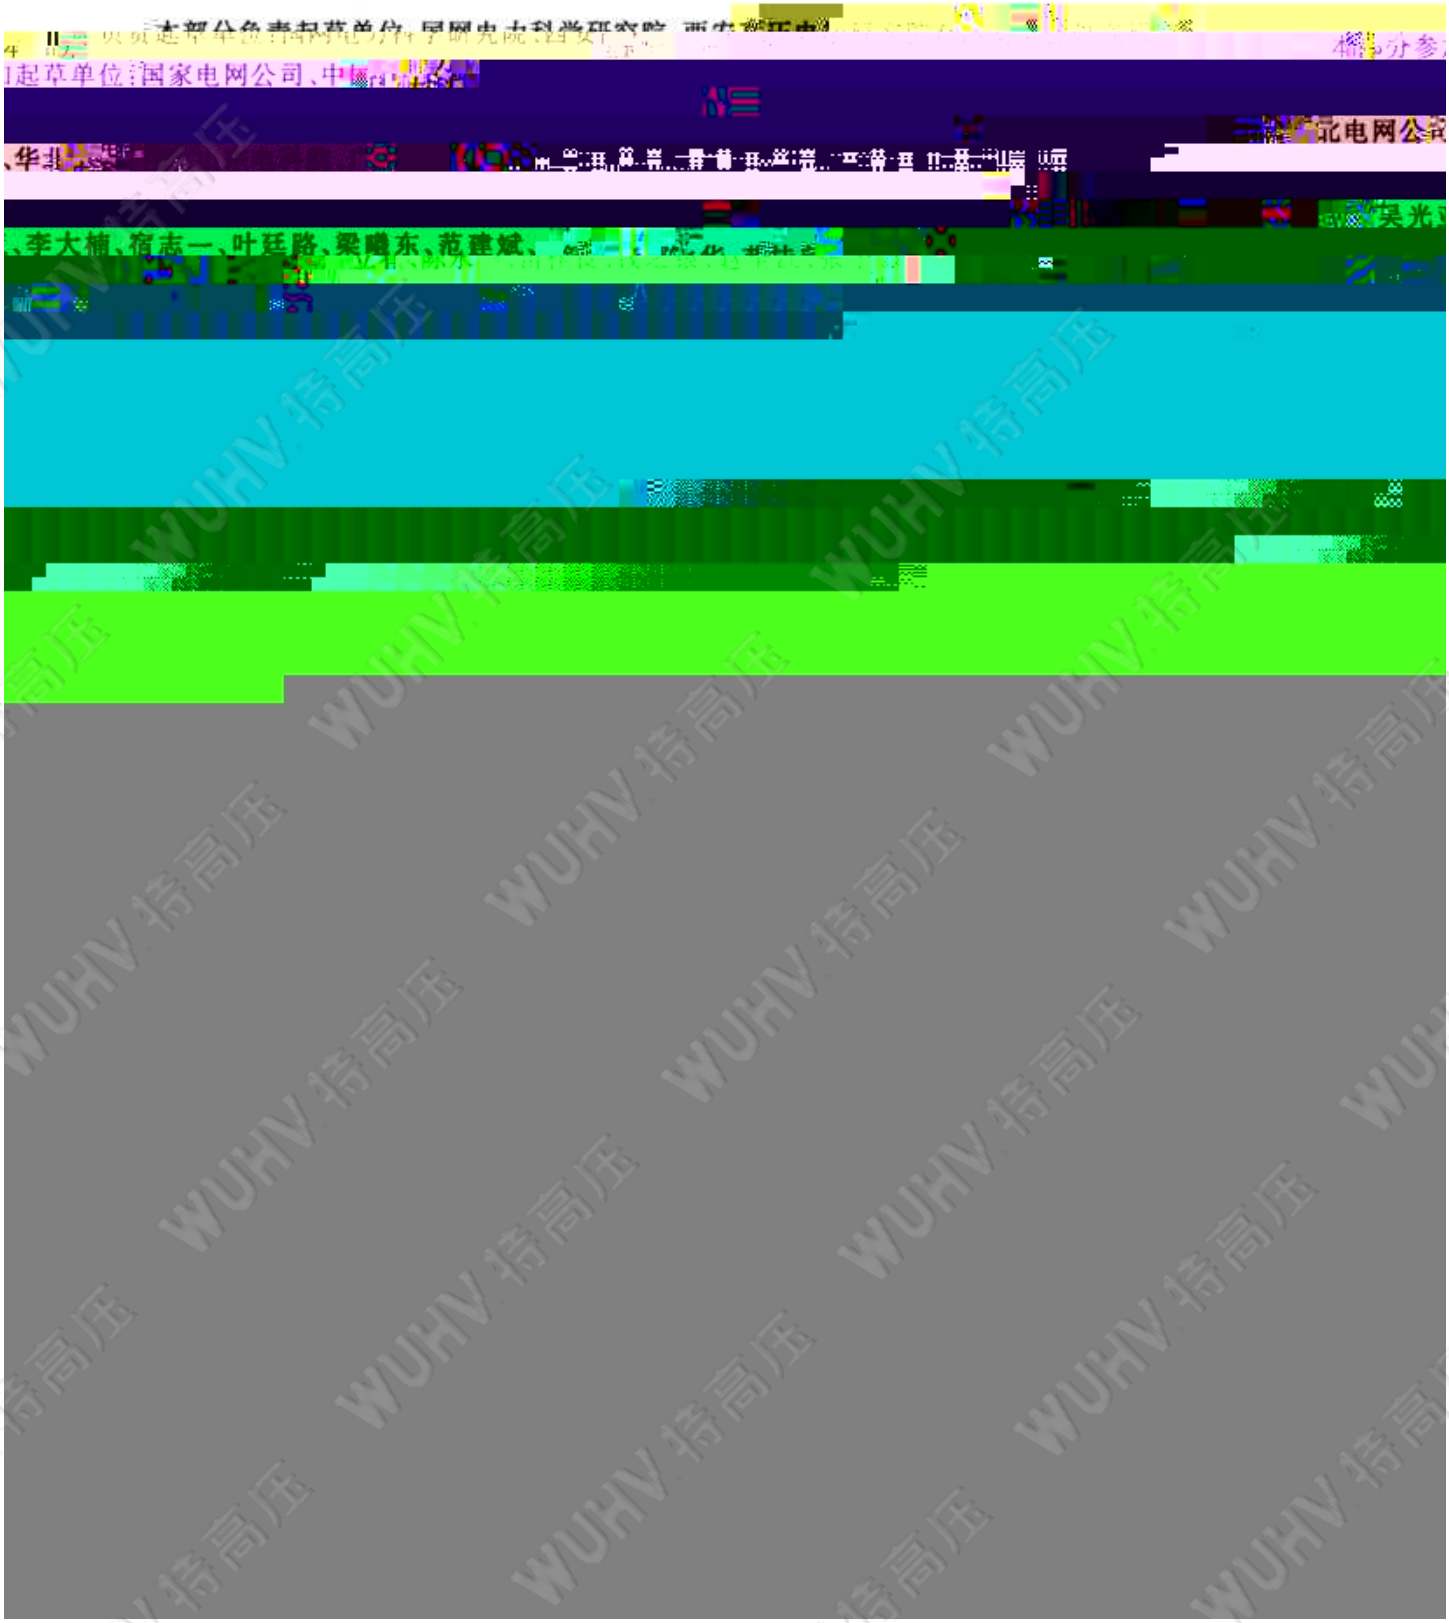

WUHV特高压

——紧凑型线路和变电站；

——绝缘子非常规布置；

——塔和变电所的非常规

WUHV特高压

	 深下棱长棒形瓷绝缘子、 支柱瓷绝缘子、空心瓷绝缘子	 带下棱的聚合物长棒形绝缘子、 空心绝缘子、支柱绝缘子

WUHV 特高压

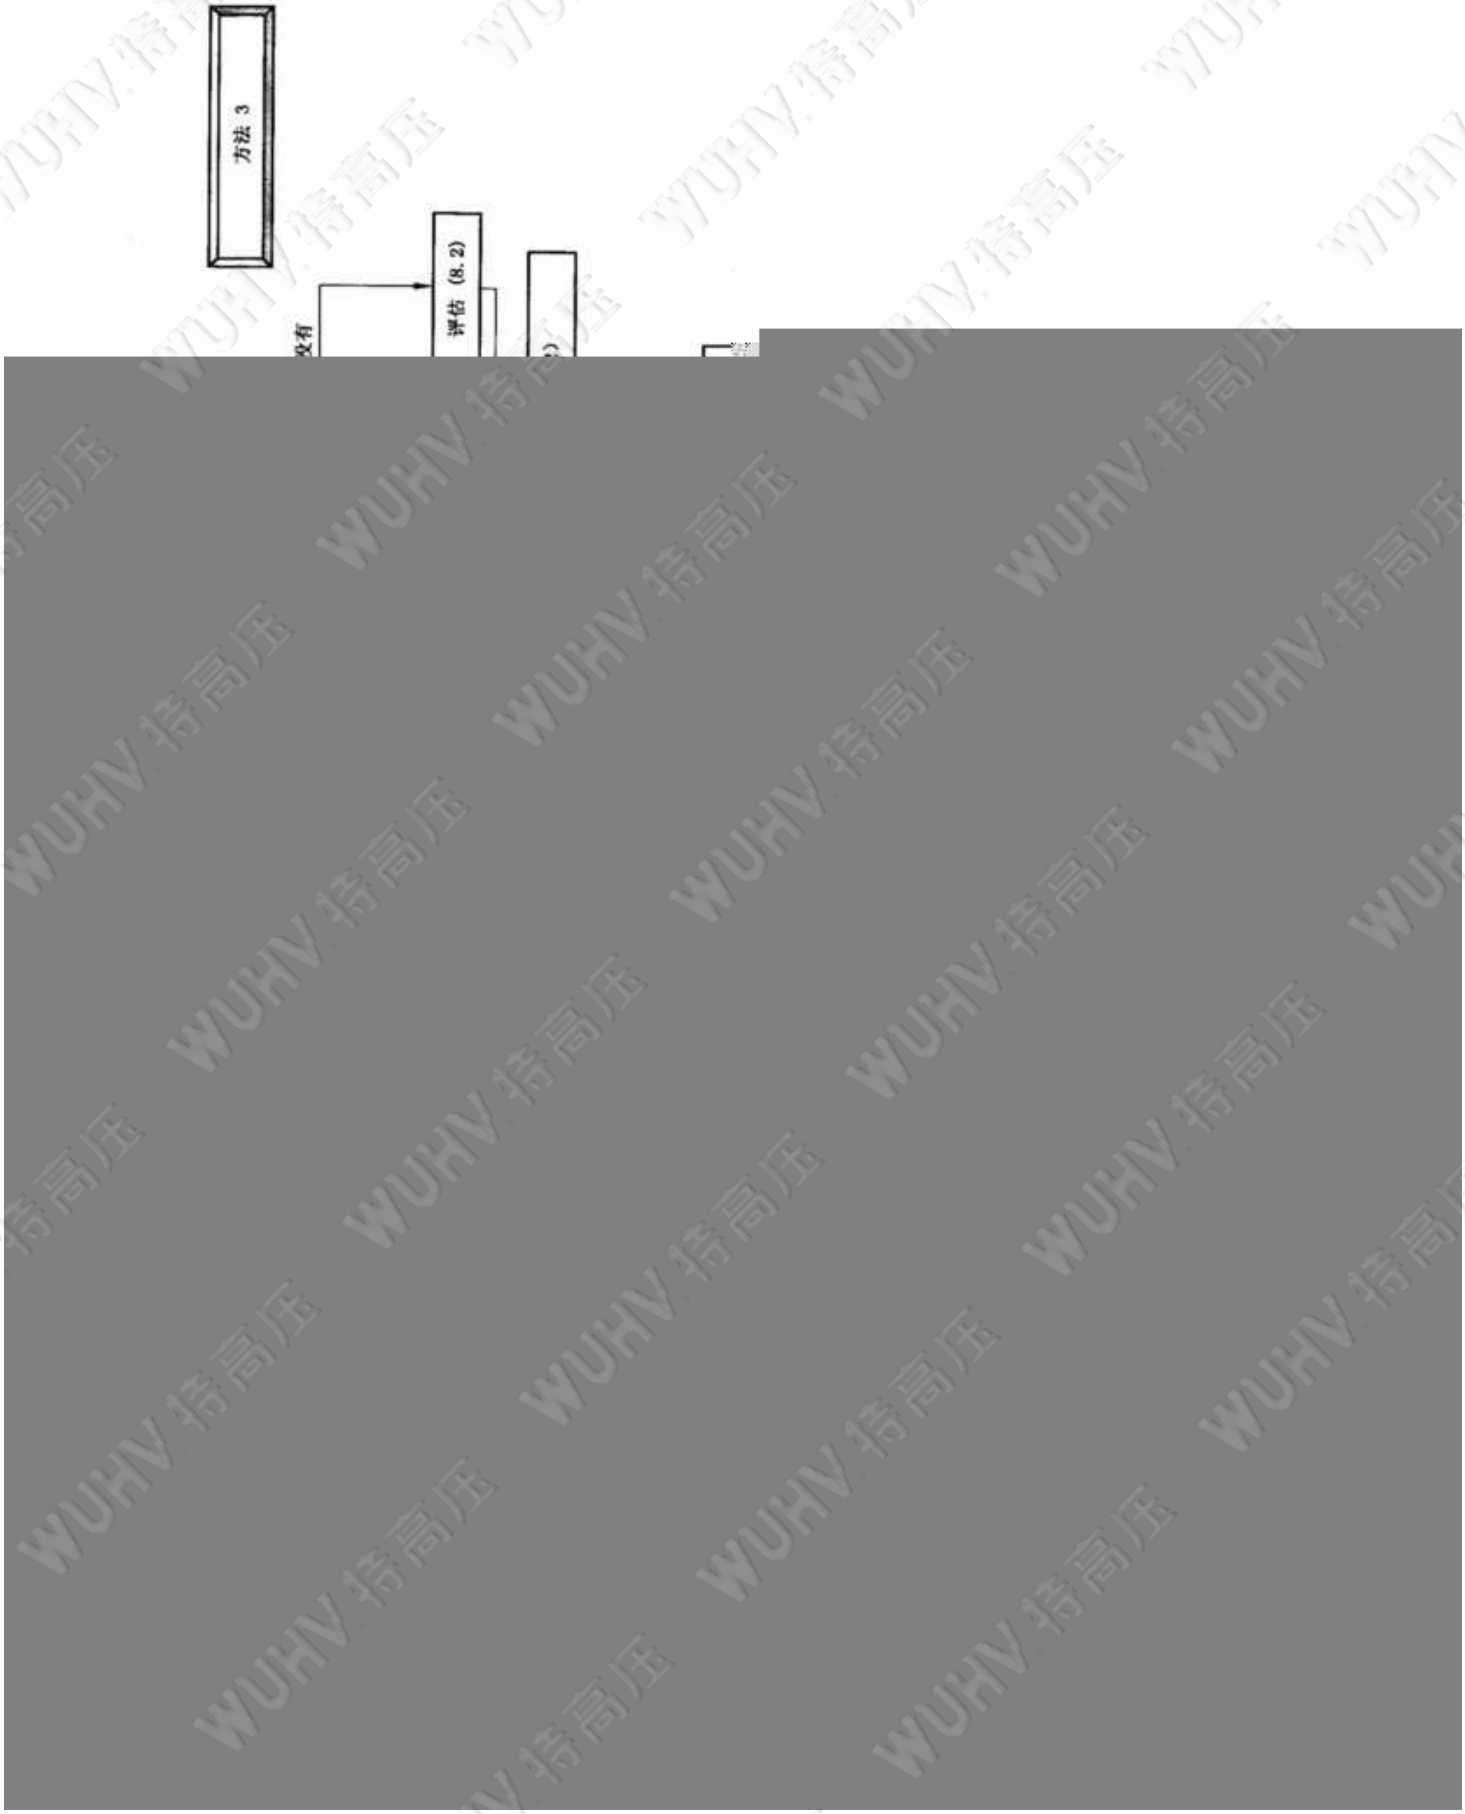
方法 3
评估 (8.2)

实际强度
$P(\gamma)$
实际应力
$f(\gamma)$
污秽测量

附 录 G
（资料性附录）
收集污秽地区绝缘子性能信息的调查表举例

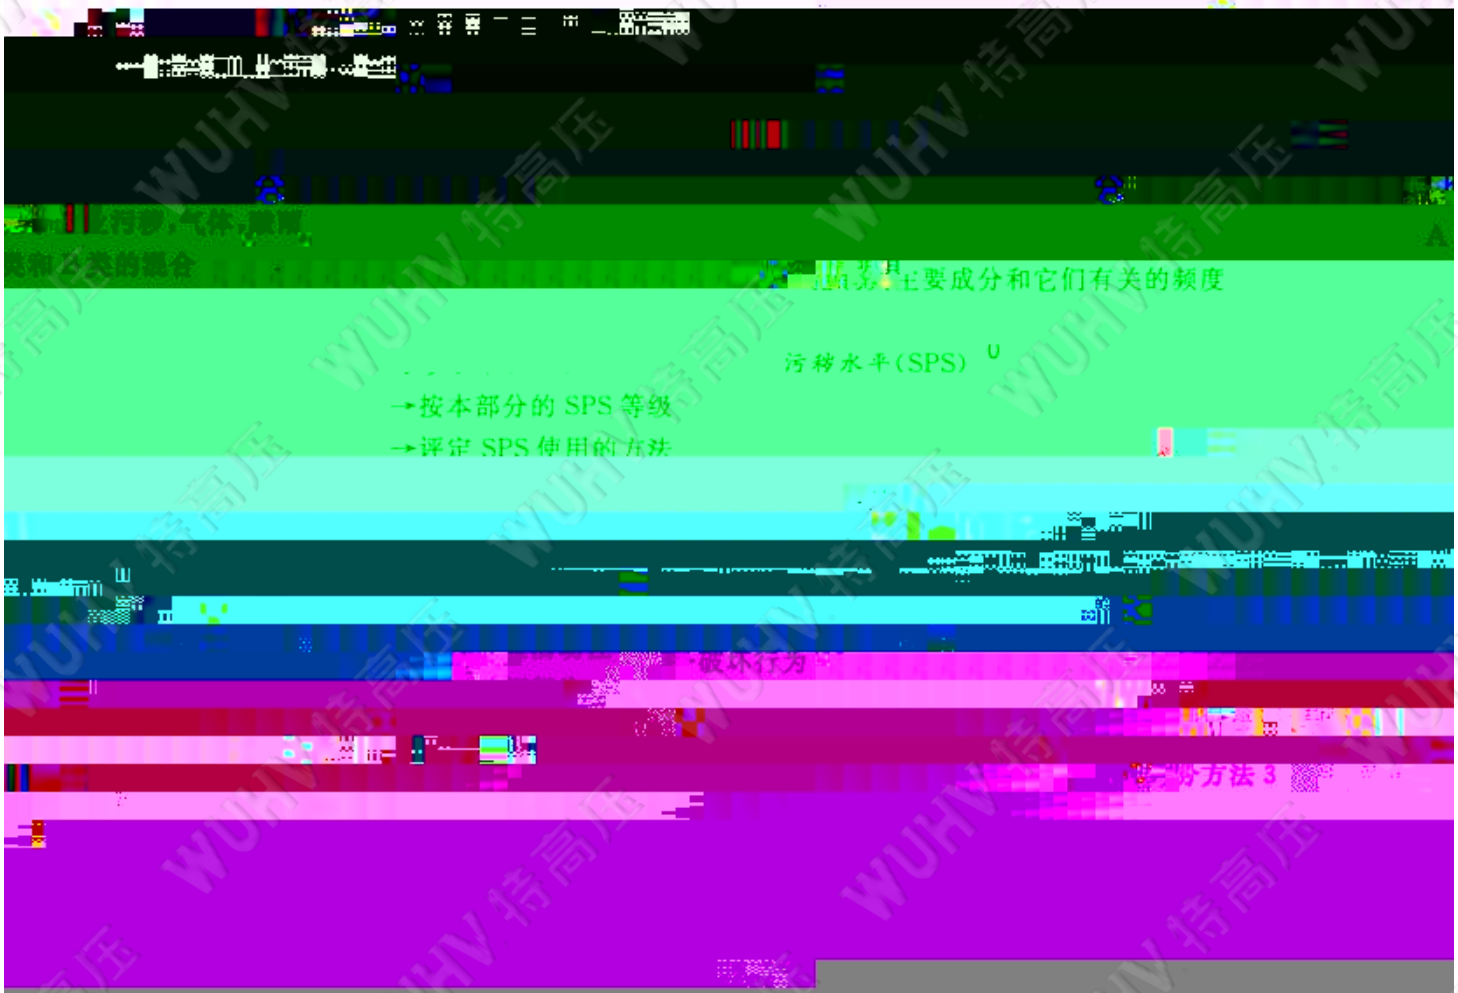

架空线路
变电站

附 录 H
（资料性附录）
形 状 因 数

形状因数(F_f)是一无量纲因数，它是一局部爬电

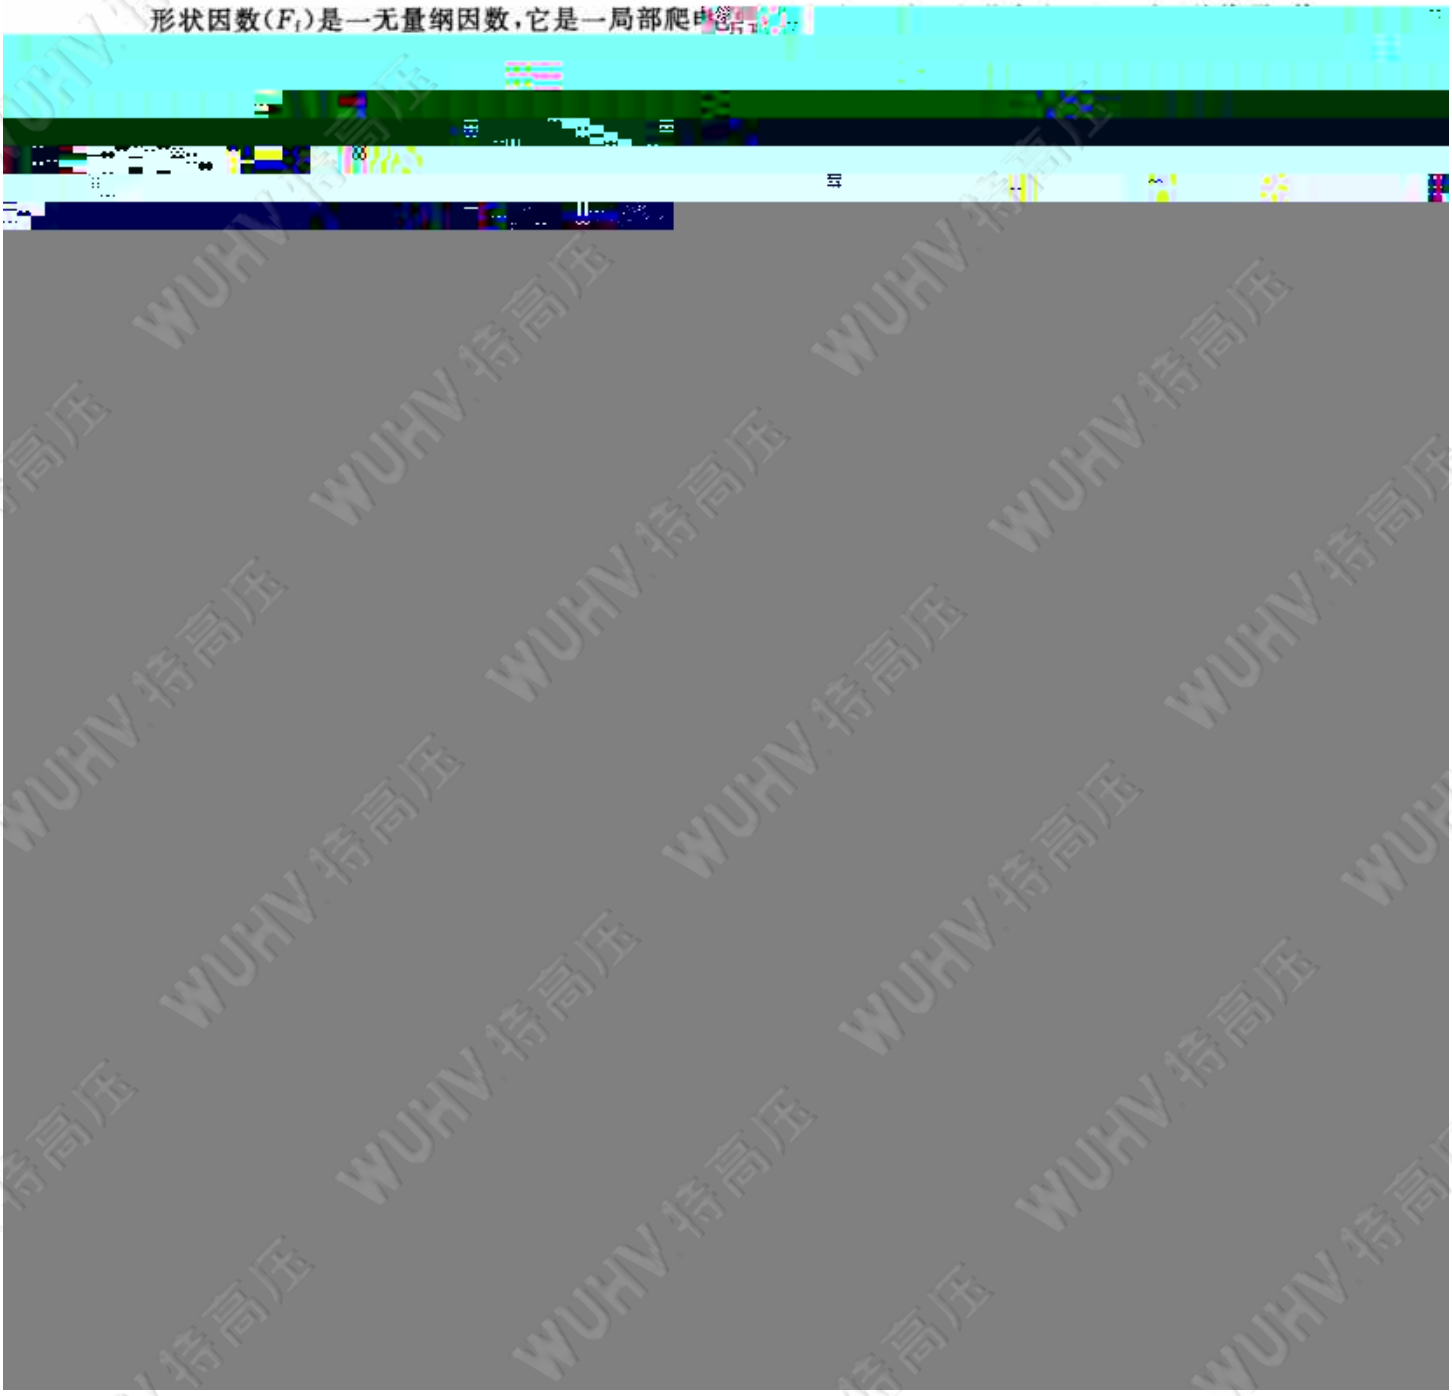

附 录 I
（资料性附录）
爬电比距和统一爬电比距(USCD)间的关系

GB/T 5582—1993 使用的爬电比距(SCD)是基于系统电压的。对于交流系统，这是对

附 录 J
（资料性附录）
本部分章条编号与 IEC/TS 60815-1:2008 章条编号对照

WUHV 特高压

表 K.1（续）

本部分的章条编号	技术性差异	原　因