



中国认可

国际互认

校准

CALIBRATION


CNAS L4630

国家京市江具社

校准证书

证书编号: 京字 第 号

送检单位: 北京信电子有限公司

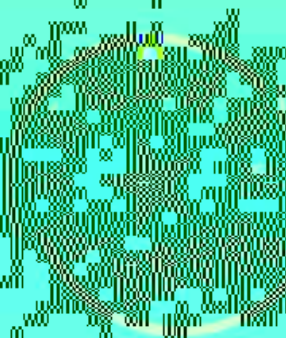

国家高电压计量站



证书编号: (计)字 第

号

第 2 页 共 4 页

溯源性: 本次校准所使用的计量器具均可溯源到国家最高计量标准。

● 本次校准的技术依据 (代号、名称):

GB 1983-2003 《交流高压试验装置通用技术条件》

● 客户提供的试品信息:

额 定 电 压 300 kV

客 户 地 址 上海闵行区华宁路 3399 号

● 接收日期: 2022.08.01

● 校准环境条件

温 度 22 ℃ 湿 度 61 %RH

● 校准地点

校 准 地 点 国家高电压计量站·高电压大电流标准实验室

● 校准说明:

1. 试品分压器二次侧测量端接入电容耦合器 (型号 TBS2102B 编号 6010035) 与示系统, 分压比预设为 182:1, 二次衰减器分压比预设为 101:1。

2. 校准数据是在标准雷电波下测试获得:

波头时间: $(1.2 \pm 30\%) \mu\text{s}$, 波尾时间: $(50 \pm 20\%) \mu\text{s}$ 。

電
機
機

291.53	1.46	52.24	291.90	1.29	53.26	181.8:1	0.1
291.53	1.45	52.17	295.05	1.28	53.28	181.8:1	0.1

297.76	1.45	52.24	298.44	1.30	53.29	181.6:1	0.1
291.80	1.45	52.19	291.88	1.29	53.29	181.6:1	0.1

