Ḡ

ẞ̃ ضي ج Ḿ ج ₹ ´

ƈ Ḿ ج ₹ ᷉ḱ ج ₹

ẽ ḱ ... ▯

ŋ

↓ ŋ ᷉ḱ ج ỉ

v ỉ ج ỉ ∫ شخ ᷉ḱ ẞ ᵑ ج7 ضي

مخ Ḿ ą

7 ... 2 ḱ

—

ą 7 ą ج ... ج

ضر غ ~

ج ضر ج ضر ضر ج ضر

ضر Đ ضر r ضر ضي ج ~ ₹

╟ Ḡ ج ضر

ỵ Đ ᵑ ج

ỵ غ ضي ج ╟ ج ą Ḃ

ỵ Ḥ ỵ

~ ضي كج ƀ ᵑ ~ ƀ ج

ą Ḡ 7 ą ... ج غ فمم ỵ Ḡ

غ ~ ج غ ڭۆ

2 ḱ ̀Ẽ شخ ج ƀ ~ ̃ ضي

ƀ ~℗

ƀ ضي ~

ƀ ضي ~

غ ج Ḡ

ŋ

Ạ	’			²	ɒ ɒ

Ạ	’	شخ	ỉ	ج		²	

1

كح

3

1 ١

2 α̈

3 ١ ΐ

4 .

5 ١ ΐ ١ كح

6 Z قمم ΐ Ạ Z قمم ΐ ΐ ١

7 ΐ ١ كح T قمم ΐ

8 ΐ ١ كح T قمم ΐ

9 ١ ّ

10

11 ١

IEC ḯ يج ̃ ‰ ضي ẓ ḯ ١ كج غ ḱ

ḯ ١ كج ḯ Ạ ̃ ḯ ١ كج ج ₹ ٨ ḯ ą

ḯ ١ كج ١ ̃ ṗ `Ẽ ṻ

L w ̃ ṇ ̣ ḯ ḯ ṇ شي ą ƀ Ḃ

w ̃ يج ṗ ∫ ╠ ̃ ṇ

ḯ ١ كج ٧ ą̈ ' ‰ ḯ ٧ ẓ ̃ ▯ ‰ ḯ

ḯ ḯ ḯ Z قمم ḯ ´ ḯ ١ كج ḯ قمم ٭

ḯ ḯ ḯ ḯ ١ كج ١ ~ ḯ ١ كج ∫ ╠ يج ṗ

ḯ ṻ ̣ ą̈ ṇ ḯ

كج ṗ ̃Ḥ ١̃ شي Ḃ

كج ḯ ̣ Ḡ w ₹ ̣ Ạ ₹ Ḡ Ả

₹ غج عج كج شخ

كج Ạ كج ṇ يح . ƀ Ḥ

ą̈ ḯ h يح ḯ ∞

ı ̃ ш ṇ ƀ ƀ Ḃ كج

ṗ Ũ كج ̃ شي Ḡ ̃ Ũ 1000

شي U ١ .

كج `Ẽ L شي

ƀ Ḃ

⸗ ⸗ ⸗

1 ~ ‰ Ḥ Ḡ ᴡ

ᴋᴊ 0.05% ⸗ ⸗ ⸗ ∞

2 ᴡ ⸗ ⸗ ⸗ ⸗ ⸗

AB BC CA ⸗ ⸗ ⸗ ⸗ ⸗

⸗ ⸗ ⸗ ⸗ ⸗ 0-11 ⸗ 1-12

3 ᴡ ‰ ⸗ 0-360 ° ⸗ ⸗

ᴋᴊ ⸗ ⸗

4 ⸗ ⸗ ᴡ ⸗ ⸗ ⸗ ⸗ ⸗ ⸗ ⸗

5 ᴡ ⸗ ⸗ ⸗ ⸗ ⸗ ⸗

⸗ ⸗ ⸗ ⸗ ⸗ ⸗ ⸗ ⸗

⸗ ⸗

6 ⸗ ⸗ ⸗ ⸗ ⸗ ⸗ ⸗ ⸗

⸗ ⸗ ⸗ ⸗

7 ⸗ ⸗ ⸗ ⸗ ⸗ ⸗ ⸗ ⸗ ⸗

⸗ ⸗ ⸗ ⸗

8 ⸗ ᴡ ⸗ ⸗

˜ 500

1 ΐ ژ 0.9 10000

2 35 ṗ

3 : ㄅ ㄅ 0.05%

ㄅ ㄅ 0.1%

№ 0.01 °

0.1 °

ΐ № 0.0001

ΐ 0.1% 0.9 200

0.2% 200 2000

0.3% 2000 10000

˜ ˪η 0.1

4 ₹ ㄅ ΐ AC25V ˜ ㄅ ΐ ㄅ ㄌ AC5V

5 Ḃ ⁚ ƀ

320㎜( )X 240㎜(宽) X 130㎜( )

ح ´ ت ت ١ ت ١ ت Í ت ح

L ت ً كح ضي L ‰ ت ً

– Ũ

ㄱ

–

ã ã ã ƀ

1

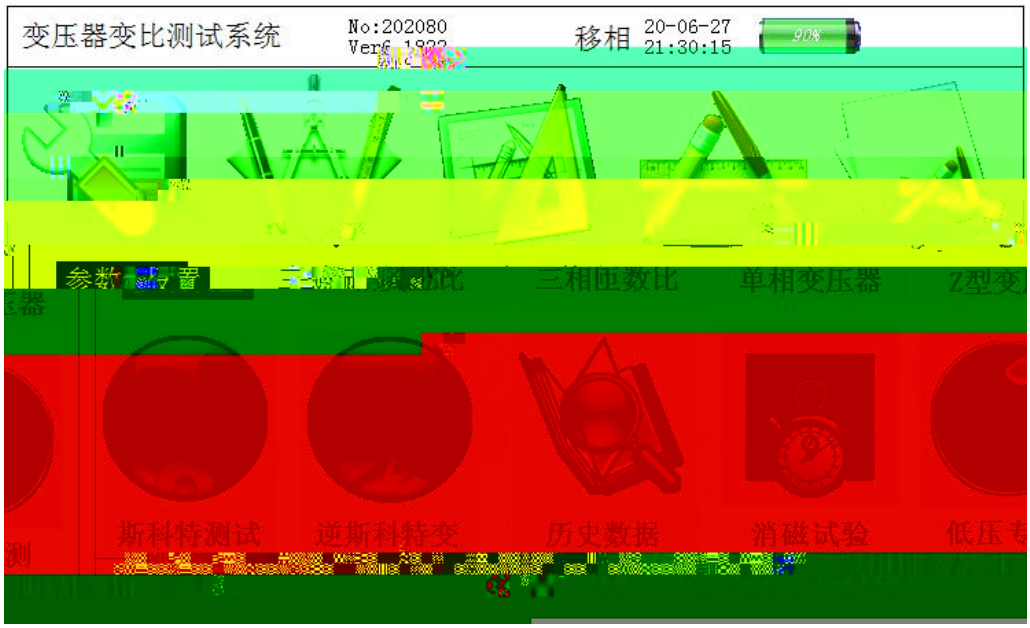
变压器变比测试系统
No:202080
移相
20-06-27
21:30:15
三相匝数比
单相变压器
斯科特测试
逆斯科特变
历史数据
消磁试验

4

变压器变比测试系统
No:202080
移相
20-06-27
21:30:15
90%
高压侧
低压侧
黄
绿
红
UA
UB
UC
UN
Ua
Ub
Uc
A
a
B
b

变压器变比测试系统
No:202080
移相
20-06-27
21:30:15
90%
Uab
Ubc
Uca
设置参数:
接线方式: Yv 00
组别矢量:
变 比 25.000 25.000 25.000
误 差 00.00% 00.00% 00.00%
组别结果: AB相 BC相 CA相
组 别
测试计数:57
测试状态:测试完成
【F4】打印,【退出】.【确定】重测

变压器变比测试系统
No:202080
移相
20-06-27
21:30:15
80%
高压侧
黄
绿

变压器变比测试系统
No:202080
移相
20-06-27
21:30:15
90%
测试数据： Uab
高压侧 0.

变压器变比测试系统
No:202080
移相
20-06-27
21:30:15
90%
高压侧
低压侧
黄
绿
黑
黄

1

变比测试系统
No:202080
移相
20-06-27
21:30:15
90%

10

变压器变比测试系统
No:202080
移相
20-06-27
21:30:15
90%
实时波形:
自动缩放
计数:35
状态:启动电源

11

变压器变比测试系统
No:202080
移相
20-06-27
21:30:15
90%
高压侧
低压侧
按【确定】键开始测试...
三相变压器测试

变压器变比测试系统
No:202080
移相
20-06-27
21:30:15
Uab
Ubc
Uca
设置参数:
0.000V

黄
绿
Ua
UN
红
UA
黄
UB
绿
高压侧
低压侧
a
黄
A
黄
绿

红
黄
绿
黄
UA
UB
绿
UC
UN
高压侧
低压侧
a
黄
黄
绿
绿
N
红
低压侧

黄
绿
Ua
Ub
红
UA
黄
UB
绿
高压侧
低压侧
A
a
黄
绿

黄
绿
Ua
Ub
红
Uc
UA
黄
UB
绿
UC
红
UN
高压侧
低压侧
A
α
黄
绿
B
β
红
红